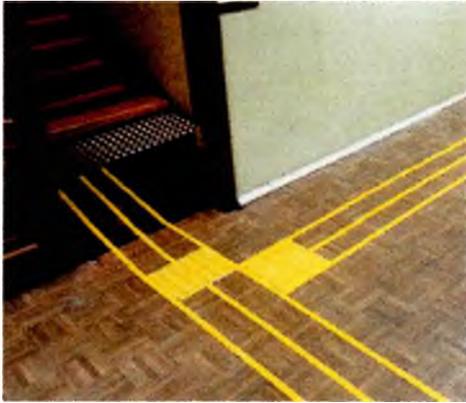



План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в здании МБДОУд/с №1 «Солнышко» МО «ХГО» Сахалинской области.

расположенного по адресу Сахалинская область, г.Холмск, ул. Победы, д 3.

№	Наименование мероприятия по обеспечению доступности	Требование к установке	Изображение, пример
1	2	3	4
1	<b>Информационное обеспечение по основному входу</b>		
1.1.	Знак доступности. У входа установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания	П. 5.1.1 СП 59.13330.2016  Установить у входной калитки.	
1.2	Организовать ситуационную помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: установить кнопку вызова помощника на входе; внести соответствующие изменения в правила оказания услуг в учреждении; Закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; Провести инструктаж персонал по оказанию ситуационной помощи МГН на объекте	П. 6.1.1 СП 59.13330.2016  Установить кнопку в доступной для МГН зоне у входной группы на высоте 0,9 м	
1.3.	Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, звуковой, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и	П. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Установить у входной двери на высоте 1,4 м	

	т. д.)		
1.4	Установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним	П. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м	
1.5.	По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	П. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Установить знаки на высоте 1,2-1,6 м	
1.6.	У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, группа, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля	П. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м	
1.7.	По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных	П. 6.5.6 СП 59.13330.2016  Звуковые маяки устанавливаются по всему маршруту движения (в холле, в коридорах и т. д.)	
2	<b>Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН</b> ✓		

2.1	<p>Установить на двери, устройство, обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).</p>	<p>П. 6.1.5 СП 59.13330.2016</p> <p>Установить двери, соответствующие требованиям.</p>	
3	<p><b>Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.</b></p>		
3.1	<p>Установить тактильную плитку и цветовое обозначение перед началом лестницы и преград.</p> <p>Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 – 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 – 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.</p>	<p>П. 5.1.10 СП 59.13330.2016</p>	 <p>На улице</p>  <p>В здании</p>
3.3	<p>На поверхности поручней перил нанести рельефные предупредительные полосы об окончании перил.</p>	<p>П. 6.2.12 СП 59.13330.2016</p>	

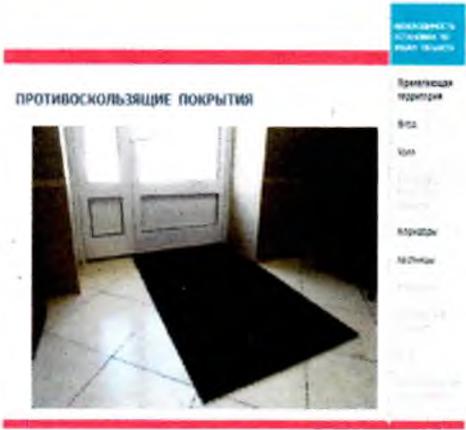3.4	Нанесение противоскользящего покрытия на лестницы	П. 6.2.8 СП 59.13330.2016	 
3.5	Приобретение мобильного лестничного подъемника	П. 6.2.8 СП 59.13330.2016	
3.6	Расширение дверных проемов	П. 6.1.5 СП 59.13330.2016	
4	<b>Обеспечение доступной среды в зоне санитарно-гигиенических помещений</b>		

<p>4.1</p>	<p>Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями.</p> <p>Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p> <p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.</p> <p>Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м и длину - 0,7 м.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений,</p>	<p>П. 6.3. СП 59.13330.2016</p>	
------------	--	-------------------------------------	---

<p>включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.</p> <p>В доступных кабинах (душевых, ванн) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается.</p> <p>Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения.</p> <p>В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи.</p> <p>Необходимо предусмотреть установку системы вызова помощника, кнопка вызова</p>		
--	--	--

	должна быть оборудована дополнительным шнурком.		
--	--	--	--